


- | | | | | | |
|-----|---|-----|--|------|---|
| N1 | króciec elastyczny 6315 | N42 | redukcja osymet. 400x300/400x250/500 | N74 | króciec elastyczny 6315 |
| N2 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn | N43 | kanal 400x250/1190 | N75 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N3 | kolono 6315/90° | N44 | kłopot p.pod. ES 120 400x250 z wysłowniczym termicznym | N76 | króciec elastyczny 6315 |
| N4 | ruro spiro 6315 | N45 | redukcja osymet. 400x250/400x200/480 | N77 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N5 | ruro elastyczna izolow. 6315 | N46 | tyglnik 400x200/400x100/90°/600 | N78 | króciec elastyczny 6315 |
| N6 | czepnica ścienna 6315 | N47 | kanal 400x200/3000 | N79 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N7 | tyglnik izolow. 635-315-100-1200M | N48 | kanal 400x200/1000 | N80 | króciec elastyczny 6315 |
| N8 | tyglnik izolow. 635-315/300 | N49 | tyglnik 400x200/400x100/90°/600 | N81 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N9 | tyglnik 250x200/3000 | N50 | tyglnik 400x200/400x100/90°/600 | N82 | króciec elastyczny 6315 |
| N10 | tyglnik 350x250/400x150/90°/600 | N51 | kanal 300x200/3000 | N83 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N11 | redukcja osymet. 350x250/350x200/500 | N52 | kanal 300x200/1500 | N84 | króciec elastyczny 6315 |
| N12 | kanal 350x200/3000 | N53 | tyglnik 300x200/400x100/90°/600 | N85 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N13 | tyglnik 350x200/400x150/90°/600 | N54 | redukcja osymet. 300x200/200x150/500 | N86 | króciec elastyczny 6315 |
| N14 | redukcja osymet. 350x200/250x200/500 | N55 | kanal 200x150/3000 | N87 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N15 | kanal 250x200/3000 | N56 | kanal 200x150/650 | N88 | króciec elastyczny 6315 |
| N16 | tyglnik 250x200/400x150/90°/600 | N57 | tyglnik 200x150/400x100/90°/600 | N89 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N17 | redukcja osymet. 250x200/600/500 | N58 | redukcja 200x150/600/300 | N90 | króciec elastyczny 6315 |
| N18 | ruro spiro 6160 | N59 | kanal 400x100/350 | N91 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N19 | tyglnik 6160/125/90° | N60 | kanal 400x100/250 | N92 | króciec elastyczny 6315 |
| N20 | tyglnik 6160/125/90° | N61 | kanal 400x100/250 | N93 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N21 | redukcja 6160/100 | N62 | kanal 400x100/250 | N94 | króciec elastyczny 6315 |
| N22 | przepustnica regul. 6100 | N63 | kanal 400x100/250 | N95 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N23 | kanal 400x150/330 | N64 | kanal 400x100/250 | N96 | króciec elastyczny 6315 |
| N24 | króciec nowelowy z przepustnicą kW-P-2-400x150 | N65 | kanal 400x100/250 | N97 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N25 | tyglnik 6125/100/90° | N66 | kanal 400x100/250 | N98 | króciec elastyczny 6315 |
| N26 | tyglnik 6100/100/90° | N67 | kanal 400x100/250 | N99 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N27 | redukcja 6125/100 | N68 | kanal 400x100/250 | N100 | króciec elastyczny 6315 |
| N28 | omnostat nowelowy 6100 | N69 | kanal 400x100/250 | N101 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N29 | przewod. elast. izolowany 6100 | N70 | kanal 400x100/250 | N102 | króciec elastyczny 6315 |
| N30 | tyglnik 6100/100/90° | N71 | tyglnik 400x100/250 | N103 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N31 | tyglnik 6100/100/90° | N72 | tyglnik 400x100/250 | N104 | króciec elastyczny 6315 |
| N32 | tyglnik 6100/100/90° | N73 | tyglnik 400x100/250 | N105 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N33 | tyglnik 6100/100/90° | N74 | tyglnik 400x100/250 | N106 | króciec elastyczny 6315 |
| N34 | tyglnik 6100/100/90° | N75 | tyglnik 400x100/250 | N107 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N35 | tyglnik 6100/100/90° | N76 | tyglnik 400x100/250 | N108 | króciec elastyczny 6315 |
| N36 | tyglnik 6100/100/90° | N77 | tyglnik 400x100/250 | N109 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N37 | tyglnik 6100/100/90° | N78 | tyglnik 400x100/250 | N110 | króciec elastyczny 6315 |
| N38 | tyglnik 6100/100/90° | N79 | tyglnik 400x100/250 | N111 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N39 | tyglnik 6100/100/90° | N80 | tyglnik 400x100/250 | N112 | króciec elastyczny 6315 |
| N40 | tyglnik 6100/100/90° | N81 | tyglnik 400x100/250 | N113 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N41 | tyglnik 400x300/100/5 kulis | N82 | tyglnik 400x100/250 | N114 | króciec elastyczny 6315 |
| N42 | tyglnik 400x300/100/5 kulis | N83 | tyglnik 400x100/250 | N115 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N43 | tyglnik 400x300/100/5 kulis | N84 | tyglnik 400x100/250 | N116 | króciec elastyczny 6315 |
| N44 | tyglnik 400x300/100/5 kulis | N85 | tyglnik 400x100/250 | N117 | przepustnica 6315 z siłownikiem ze sprzężym powrotn |
| N4 | | | | | |

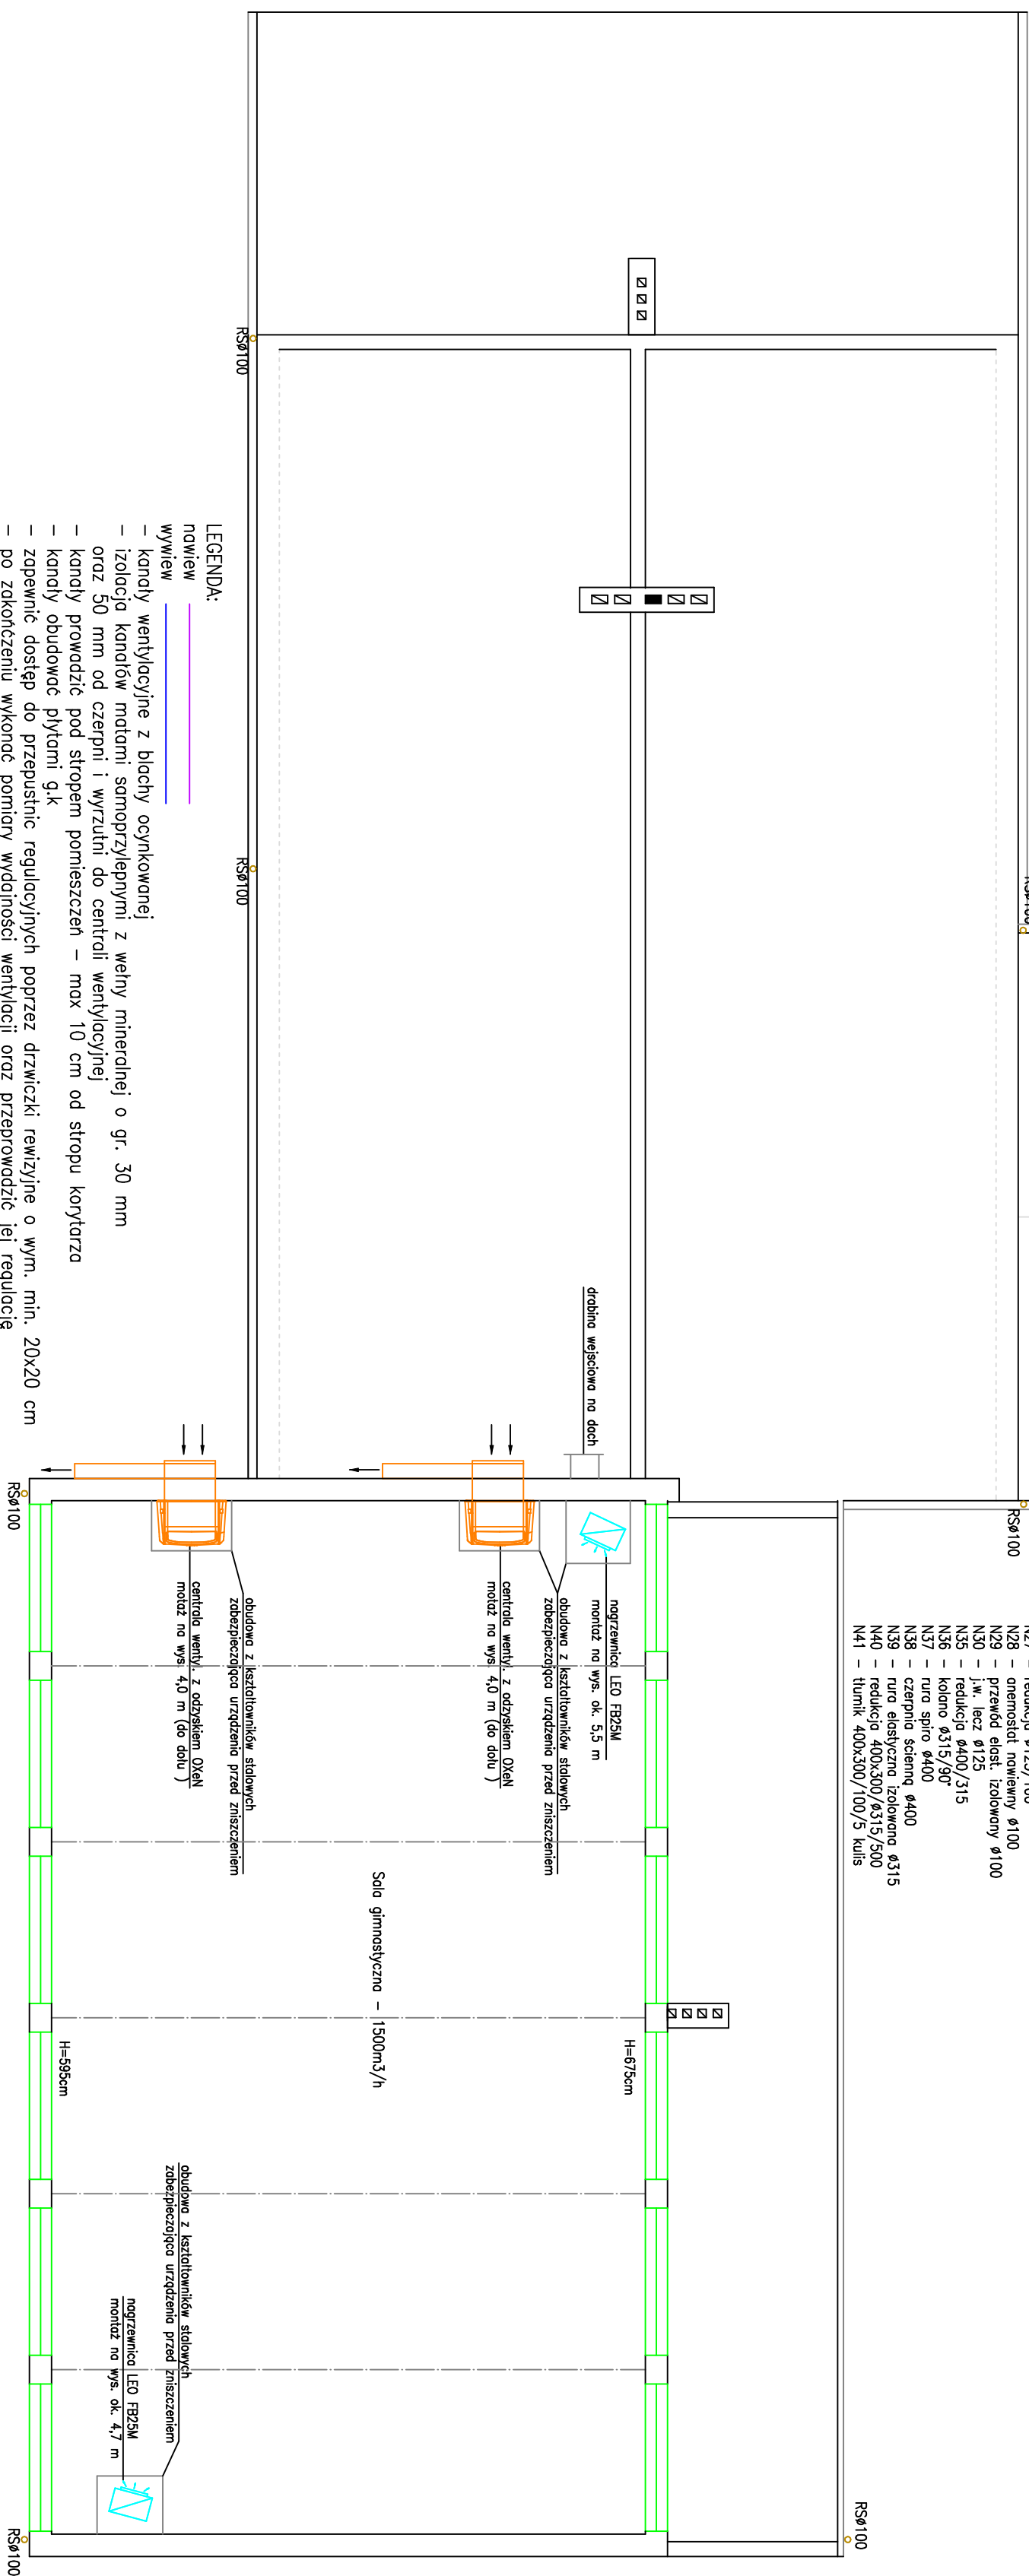

UWAGA:

- centrala wentylacyjna Oken – obie sterowane z 1 sterownika

- montaż urządzeń zgodnie z DTR producenta
- sprawdzić rzeczywiste prowadzenie istn. kanałów wentylacyjnych z pom. magazynu oleju opałowego i pom. gospod. (porter), w przypadku kolizji przesunąć kratki

Przebudowa kotłowni: wagiowej na olejową, ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, montaż kolektorów słonecznych, instal. wentyl. mechanicznej) – Łaski ul. Lipowa 34 dz. nr 447/A.

Projektant	Inicj. i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant mz. Stanisław Radecki		09.2015	4/17731-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził	Nr pos.	Nr str.	branda sanitarno	
	S3			
stała				
Rzut piętra – wentylacja.				
1:100				