


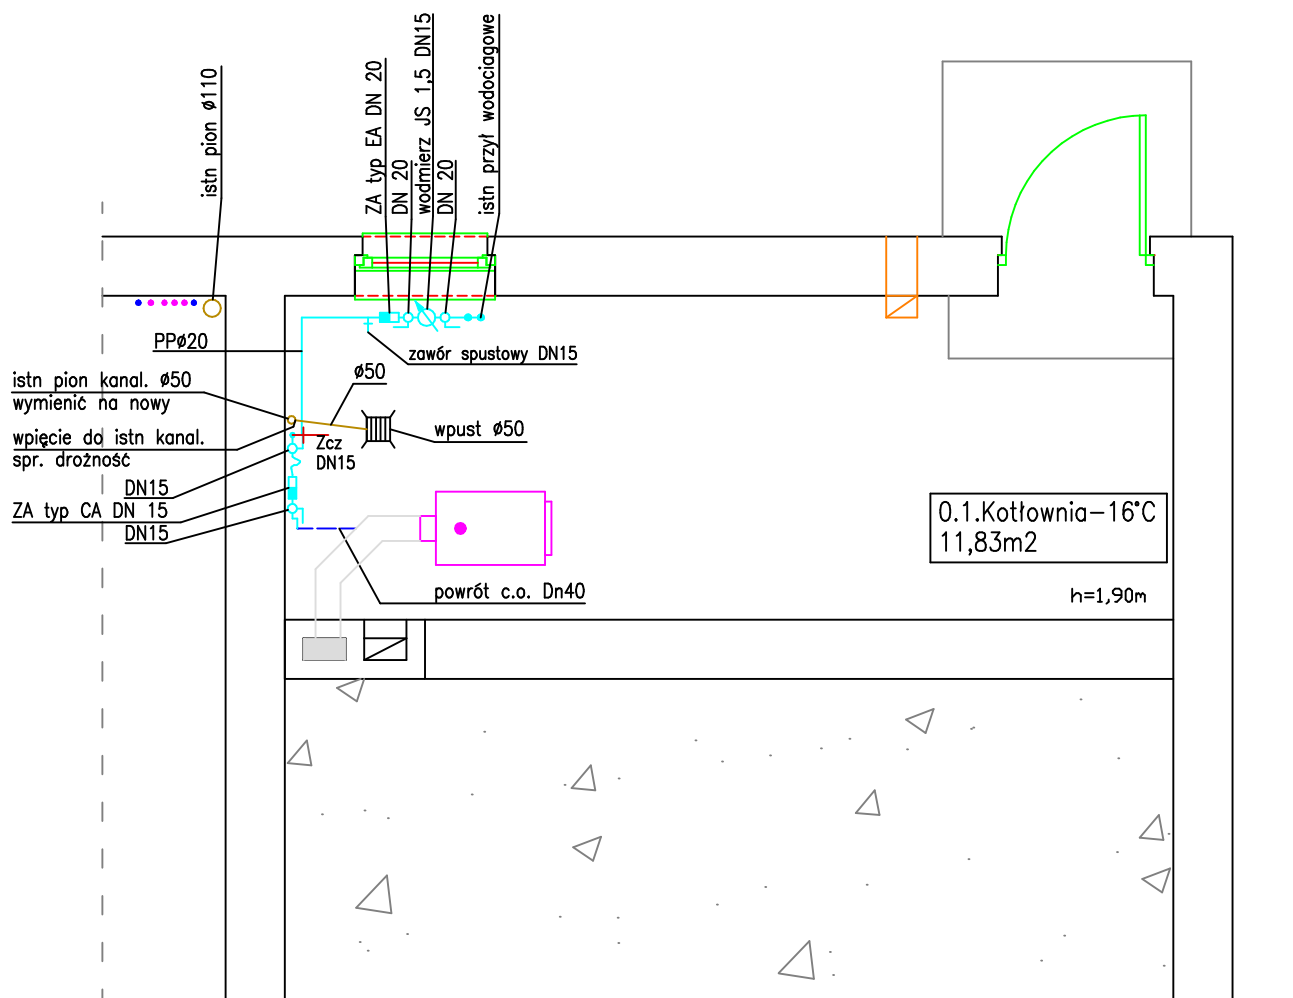

LEGENDA:

woda

ZA – zawór antyskażeniowy

DN – średnica nominalna

PP – rury i kształtki z polipropylenu

– istniejącą instal. z rur stalowych ocynk od stropu do zaworu przy przyłączy zdemontować

– nowa instal. z rur i kształtek z polipropylenu typoszereg PN16

– przed i za wodomierzem zawory odcinające grzybkowe

– instal. zaizolować otulinami z powłoką foliową o grubości 9 mm

kanalizacja

– wpust podłogowy z rusztem ze stali nierdzewnej

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń gospod. budynku Domu Ludowego na pomieszczenie kotłowni wraz z realizacją central. ogrzewania.
Kuznica Trzcńska dz. nr 174/1 gm. Trzcinica

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	09.2015	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys.	S3	Nr str.	10	branża sanitarna
skala	Rzut przyziemia (kotłowni) – instal. wodociągowa i kanalizacyj.			
1:50				